



(I)	Per installare e utilizzare in modo corretto e sicuro il modulo, è NECESSARIO consultare il manuale contenuto all'URL:
(EN)	To guarantee a correct and safe installation and operation of the module, it is MANDATORY to consult the user manual contained at URL:
(FR)	Pour installer et utiliser correctement et en sécurité le module, il est NECESSAIRE de consulter le manuel d'instruction qui est contenu à l'URL:
(D)	Um das Modul korrekt und sicher zu installieren und zu verwenden, MÜSSEN Sie das unter der URL enthaltene Handbuch konsultieren:
(E)	Para instalar y utilizar el módulo de forma correcta y segura, DEBE consultar el manual que se encuentra en la URL:



www.reersafety.com/it/en/products/safety-controllers

CONTENUTO IMBALLO

Modulo di sicurezza a relè con uscite configurabili.
La presente guida di installazione.

PACKAGE CONTENTS

Safety relay units with configurable outputs.
This quick installation guide.

CONTENUE DE L'EMBALLAGE

Module de relais de sécurité avec sorties configurables.
Le présent guide d'installation.


PACKUNGSINHALT

Sicherheitsrelaismodul mit konfigurierbaren Ausgängen.
Die vorliegende Installierungsanleitung.

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Módulo de relés de seguridad con salidas configurables.
La presente guida de instalación.

A) MONTAGGIO MECCANICO - MECHANICAL ASSEMBLY - MONTAGE MECANIQUE - BEFESTIGUNG - MONTAJE MECÁNICO

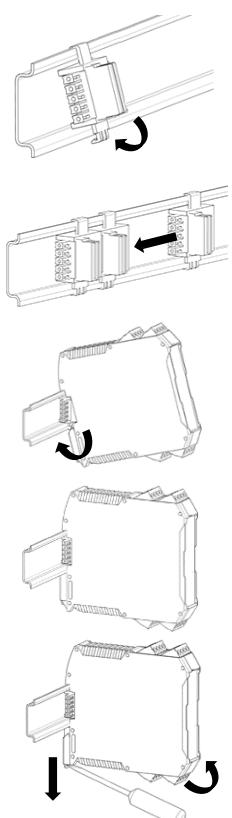


- Le operazioni che seguono devono essere effettuate in assenza di alimentazione.
Fissare alla barra Omega DIN 35mm (EN 5022) un numero di connettori posteriori "MSC" a 5 poli uguale al numero di moduli da montare (agganciandoli prima in alto). Collegare fra loro i connettori appena montati. Fissare quindi i moduli alla barra ponendo attenzione a inserire la contattiera posta sul fondo del modulo sul rispettivo connettore. Premere il modulo delicatamente fino a sentire lo scatto del bloccaggio. Per rimuovere un modulo è necessario tirare verso il basso (utilizzando un cacciavite) il gancio di arresto posto sul retro del modulo; sollevare quindi il modulo dal basso e tirare.
- Do not apply power supply before carry out the following operations.
Fix to the Omega DIN 35mm (EN 5022) the same number of "MSC" 5-pole rear panel connectors as the number of units to be installed (hooking them at the top first). Connect between them the connectors just mounted. Fasten the units to the rail, arranging the contacts on the base of the unit on the respective connector. Press the unit gently until you feel it snap into place. To remove a unit, use a screwdriver to pull down the locking latch on the back of the unit; then lift the unit upwards and pull.
- Les opérations suivantes doivent être effectuées en l'absence d'alimentation.
Fixer à la barre oméga DIN 35mm (EN 5022) un nombre de connecteurs arrière "MSC" à 5 pôles égal au nombre de modules à monter (en les accrochant d'abord en haut). Connectez ensemble les connecteurs nouvellement montés. Fixer ensuite les modules à la barre en faisant attention d'introduire le contact situé sur le fond du module dans le connecteur correspondant. Appuyer délicatement sur le module jusqu'à entendre le déclic de blocage. Pour enlever un module, il faut tirer vers le bas (à l'aide d'un tournevis) le crochet d'arrêt situé à l'arrière du module; puis soulever le module par le bas et tirer.
- Die im Anschluss beschriebenen Vorgänge müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.
Befestigen Sie an der DIN 35mm-Omega-Schiene (EN 5022) eine der Anzahl der zu montierenden Module entsprechende Anzahl von 5-poliger "MSC"-Rücksteckern (zuerst oben einhängen). Verbinden Sie die neu montierten Stecker miteinander. Dann die Module an der Schiene befestigen und dabei darauf achten, die Kontaktvorrichtung auf dem Boden des Moduls auf den entsprechenden Verbinder zu setzen. Das Modul vorsichtig einsetzen, bis das Einrasten zu hören ist. Um das Modul zu entfernen, muss (unter Verwendung eines Schraubenziehers) der Sperrhaken auf der Rückseite des Moduls nach unten gezogen und dann das Modul von unten angehoben und nach oben gezogen werden.
- Las siguientes operaciones se deben llevar a cabo con la alimentación cortada.
Fije a la barra Omega DIN 35mm (EN 5022) un número de conectores traseros "MSC" de 5 polos igual al número de módulos a montar (enganchándolos primero en la parte superior). Conecte los conectores recién montados. Luego, fijar los módulos en la barra comprobando la introducción del elemento de contacto, presente en la parte inferior del módulo, en el conector correspondiente. Ejercer una delicada presión sobre el módulo hasta sentir el chasquido de bloqueo. Para retirar un módulo es necesario tirar hacia abajo (utilizando un destornillador) el gancho de fijación presente en la parte trasera del mismo; luego, alzar el módulo desde abajo y tirar.

B) SEGNALAZIONI - STATUS INDICATORS - INDICATEURS - STATUSANZEIGEN - INDICADORES DE ESTADO

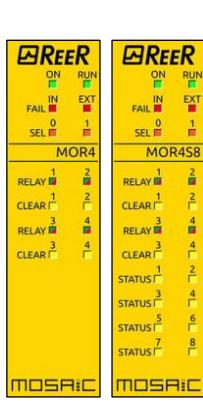

LED						
RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL 0/1	RELAY 1/4	CLEAR1/4	MOR4S8 STATUS1/8
GREEN	RED	RED	ORANGE	RED/GREEN	YELLOW	YELLOW
OFF if the unit is waiting for the first communication from the MASTER	OFF operation OK	OFF operation OK	Shows the NODE_SEL0/1 signal table	RED with contact opened	ON waiting for RESTART	SYSTEM STATUS condition
FLASHES if no INPUT or OUTPUT requested by the configuration				GREEN with contact closed	FLASHES wrong feedback external contactors	
ON if INPUT or OUTPUT requested by the configuration						

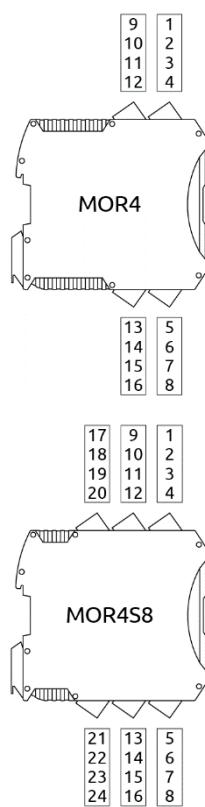


C) MORSETTIERE - TERMINAL BLOCKS - BORNIER - ANSCHLUSSKLEMMEN - TERMINALES

PIN	SIGNAL		TYPE	DESCRIPTION	OPERATION
	MOR4	MOR4S8			
1	24VDC	24VDC	-	24VDC power supply	-
2	NODE_SEL0	NODE_SEL0	Input	Node selection	Input ("type B" according to EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	NODE_SEL1	Input		
4	0VDC	0VDC	-	0VDC power supply	-
5	RESTART_FBK1	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input according to EN 61131-2
6	RESTART_FBK2	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input according to EN 61131-2
7	RESTART_FBK3	RESTART_FBK3	Input	Feedback/Restart 3	Input according to EN 61131-2
8	RESTART_FBK4	RESTART_FBK4	Input	Feedback/Restart 4	Input according to EN 61131-2
9	A_NO1	A_NO1	Output	N.O. contact Channel 1	<i>Normally opened</i>
10	B_NO1	B_NO1	Output		
11	A_NO2	A_NO2	Output	N.O. contact Channel 2	<i>Normally opened</i>
12	B_NO2	B_NO2	Output		
13	A_NO3	A_NO3	Output	N.O. contact Channel 3	<i>Normally opened</i>
14	B_NO3	B_NO3	Output		
15	A_NO4	A_NO4	Output	N.O. contact Channel 4	<i>Normally opened</i>
16	B_NO4	B_NO4	Output		
17	SYS_STATUS1	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
18	SYS_STATUS2	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
19	SYS_STATUS3	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
20	SYS_STATUS4	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
21	SYS_STATUS5	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
22	SYS_STATUS6	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
23	SYS_STATUS7	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	
24	SYS_STATUS8	Output	SIL 1/PL c	PNP active high	


CONFIGURATION NODE SEL

	NODE_SEL0 (PIN 2)	NODE_SEL1 (PIN 3)
NODE 0	0 (or not connected)	0 (or not connected)
NODE 1	24VDC	0 (or not connected)
NODE 2	0 (or not connected)	24VDC
NODE 3	24VDC	24VDC

Refer to the manual for wiring details in the different operation mode

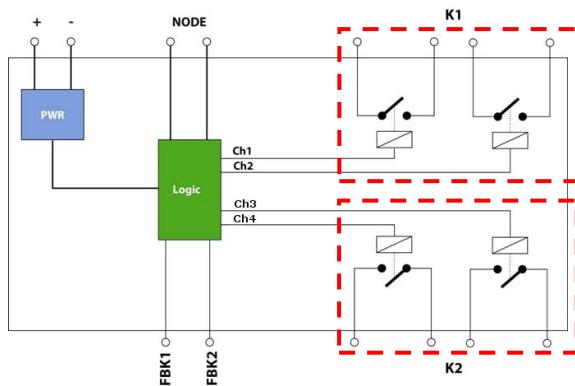D) ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION EXAMPLE - EXEMPLE DE CONFIGURATION - KONFIGURATIONSBEISPIEL - EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Configuration with 2 independent dual channel outputs
(safety category 4)

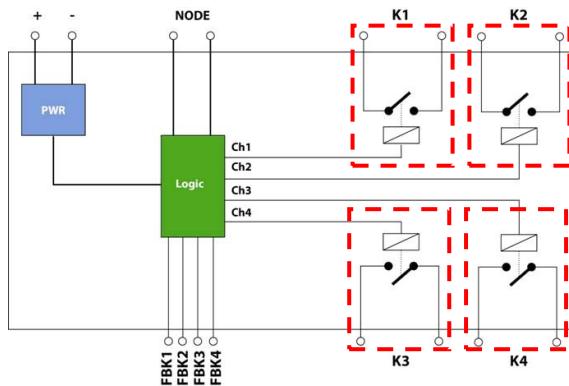

Configuration with 4 independent outputs
(safety category 1-2)